

¡Ponga sus redes a prueba gracias a las bombas de comprobación VIRAX!



Precisas, compactas y ligeras para sus pruebas de estanqueidad.

 **virax**



Transporte fácilmente su bomba de comprobación gracias a un mecanismo de bloqueo por palanca.

BOMBA PRUEBA MANUAL BOMBA PRUEBA ELÉCTRICA

Bombee, pruebe y purgue con un solo botón.

BOMBA PRUEBA MANUAL BOMBA PRUEBA ELÉCTRICA

Bombas de comprobación manuales

Prácticas y ligeras, para realizar sus pruebas de estanqueidad



Ref.262005



Ref.262015



Ref.262035

Equipos de serie:

Recipiente plástico:


- Resistente a los impactos y ligero.
- Dimensiones reducidas para los lugares de difícil acceso.

Flexible, de gran longitud (1,50 m):

- Instalación práctica.

Manómetro de alta precisión:

- Resultado preciso con un manómetro de clase 1.6.
- Lectura fácil con graduación 1 bar.

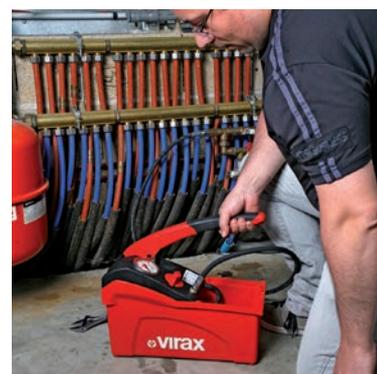



Trabaje rápidamente gracias al caudal de 6 l./min.

BOMBA PRUEBA MANUAL BOMBA PRUEBA ELÉCTRICA



Trabaje de forma autónoma: sírvase de un recipiente externo si no existen alternativas de suministro.

BOMBA PRUEBA MANUAL BOMBA PRUEBA ELÉCTRICA

Bomba de prueba eléctrica

Para el control de la estanqueidad en las canalizaciones y los recipientes hasta 40 bares

NEW
RELEASE
virax



Ref.262070



Equipos de serie:

Estructura sólida en ABS con mango de transporte.

- Resistente a los impactos.

Manómetro con glicerina protegido:

- Reduce los choques de presión y las vibraciones.
- Permite una lectura fácil.
- Escala en bares, psi y MPa.

Auto-aspirante a 1 m de altura:

- No es necesario una entrada de agua.

Aplicación simplificada:

- Gracias a las instrucciones de utilización legibles directamente sobre el producto.



 **virax**




Manómetro 50 bares



Manómetro 100 bares



Manómetro con glicerina

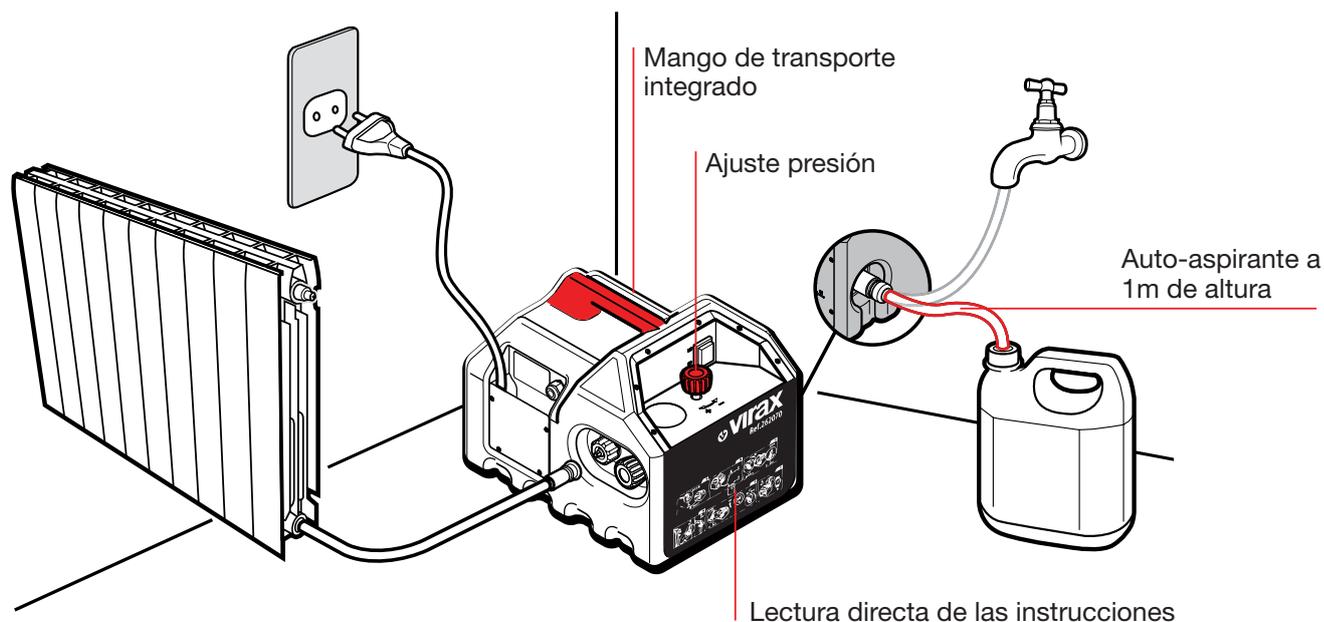

Características

Descripción	Manual/ Eléctrico	Capacidad recipiente (L)	Presión máxima (bar)	Racores su- ministrados	Líquidos aceptados	Manguera superior presión sumi- nistrada	Tubo de entrada de agua sumi- nistrado	Ref.
Bomba de comprobación alta presión	Manual	10	100	3/8" y 1/2"	Agua, Aceite, Glycol*	1,50 m	-	262005
Bomba de comprobación gran volumen	Manual	10	50				-	262015
Bomba de comprobación compacta	Manual	5	50				-	262035
Bomba de comprobación eléctrica	Eléct.	-	40	1/2		1,20 m	1,30 m	262070

*necesidad de enjuague después de utilización.

Accesorios

Descripción	Para	Ref.
Manómetro 50 bares con certificado de calibrado	262015/262035	753447
Manómetro 100 bares con certificado de calibrado	262005	753448
Manómetro alta precisión - 15 bares, escala 0,5 bares	262015/262035	753449

Accesorios suministrados separadamente y a instalar por el usuario.

www.virax.com

VIRAX France : client.fr@virax.com
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International : export@virax.com
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 70



VIRAX ESPAÑA:
Tel.: 633 766 803
clientes@virax.com